


SCHEMAT INSTALACJI WODNYCH

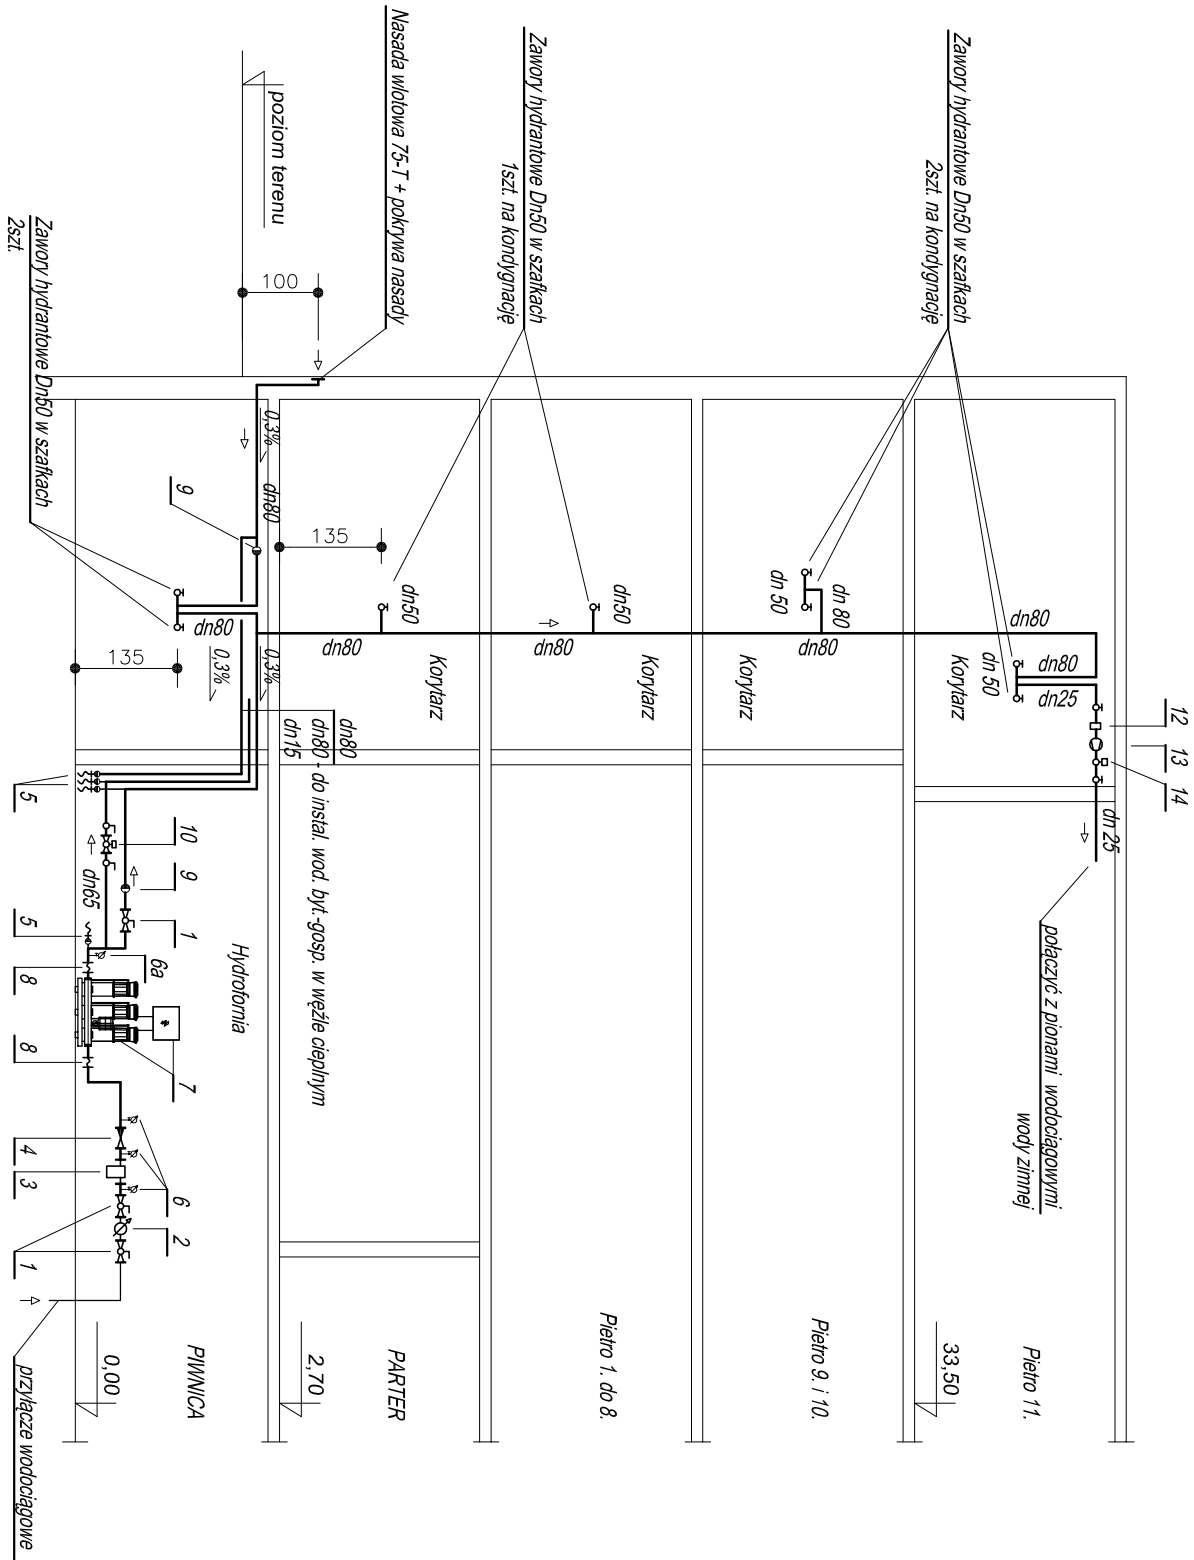

OZNACZENIA

→ kierunek przepływu
0.3% spadek przewodu

UWAGA

1. Przejścia rur z piwnicy na parter i do hydroforni zabezpieczyć poz. EIS120.

Nr	Wyszczególnienie	szł
1	Zasuwa kominowa kinowa Dn80 krótka L=180mm + kółko ręczne Hawle (4000A+7800)	3
2	Wodomierz kohn. DN65 klasy C L=300mm qnom=20m³/h	1
3	Filtr siatkowy kohn. Dn80 typ Y333P Danfoss L=310mm	1
4	Zawór antyskażeniowy kohn. Dn80 typ EA426 Danfoss L=260mm	1
5	Zawór spustowy grzybkowy Dn15 ze złączką do węża + zawór antyskaż. HA216 Dn15 Danfoss	3
6	Manometr tarczowy 0-6bar, D=100mm	3
6a	Manometr tarczowy 0-10bar, D=100mm	1
7	Zestaw hydroforowy q=5l/s h=45m COR-3 MWISE 806/VR-E Wilo U=400V	1
8	Łącznik amortyzacyjny ZKB Dn80	2
9	Zawór zwrotny Dn80	2
10	Zawór elektromagnetyczny z cewką, beznapięciowo zamknięty 230V EV 220B FL2ż" kohn. Dn65 Danfoss L=224mm	1
11	Zawór odcinający kulowy gwint. Dn65	2
12	Filtr siatkowy mułowy do wody dn25	1
13	Reduktor ciśnienia wody p _{max} =6,0bar Dn15	1
14	Zawór elektromagnetyczny z cewką, beznapięciowo zamknięty 230V EV 220B 1" Danfoss	1

zakład inżynierii środowiska

ul. Roosevelt 15/36, 88-100 Inowrocław tel. (0-52) 355 22 15

Tytuł projektu	Przebudowa instalacji wodociągowej p. pożarowej oraz budowa hydroforni dla budynku mieszkalnego przy ulicy Kopernika 4 w Inowrocławiu.		
Tytuł rysunku	Schemat instalacji wodnych		
Obiekt/ adres	Budynek wielorodzinny. ul. Kopernika 4, Inowrocław		
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa Kopernika 4 ulica Kopernika 4, Inowrocław		
Projektował	mgr inż. inżynierii środowiska Marek DRAŻKOWSKI	WRR-L171-24/02	19.04.2010.
Sprawdził	mjr inż. inżynierii środowiska Jacek MIKIAS	ABR-L171-31-39/2001	19.04.2010.
		Upr. budowl. nr	19.04.2010.
			Podpis

Fazc	Skala	Arkusz	Podpis
PB	1:-	Arkusz	S6

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20101203145239+01'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20101203145239+01'00')
/CreationDate
(Łukasz Bagiński20101203145241)
/Author
-mark-